


11.6 مليار م³ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام 2024/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 26 / 5 / 2025 النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2024/2023 وكان من أهم مؤشرات ما يلي:

مياه الشرب النقية

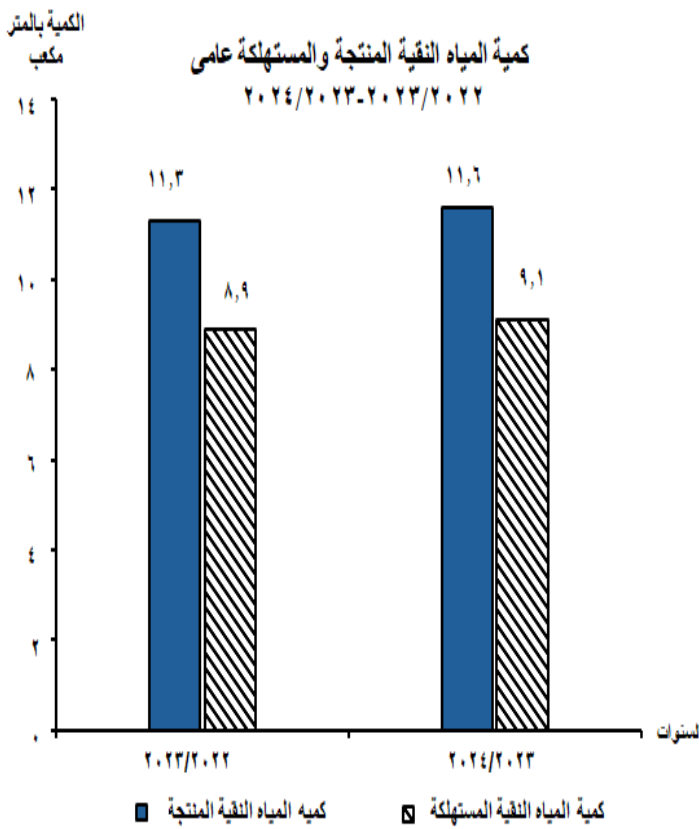

- بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة 11.6 مليار م³ عام 2024/2023، مقابل 11.3 مليار م³ عام 2023/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5٪.

- بلغ إجمالي كمية المياه النقية المستهلكة 9.1 مليار م³ عام 2024/2023 مقابل 8.9 مليار م³ عام 2023/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7٪.

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1149 محطة بكمية انتاج قدرها 10.4 مليار م³ عام 2024/2023.

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الارتوازية 1549 محطة بكمية انتاج قدرها 3 مليار م³ عام 2024/2023.
- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 40 محطة بكمية انتاج قدرها 0.04 مليار م³ عام 2024/2023.

- بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 57 محطة بكمية انتاج قدرها 0.2 مليار م³ عام 2024/2023.

- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 108.6 م³ عام 2024/2023.
- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة 85.7 م³ عام 2024/2023.
- بلغت نسبة الفاقد من المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 25.7% عام 2024/2023 مقابل 26.1% عام 2023/2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.
- بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 99%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس 96.1% عام 2024/2023.
- بلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 99.1% بينما بلغت 96.5% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2024/2023.

الصرف الصحي

- بلغ اجمالى عدد محطات الصرف الصحي المعالج 518 محطة عام 2024/2023 مقابل 508 محطة عام 2023/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.
- بلغ اجمالى كمية الصرف المعالج 5.6 مليار م³ عام 2024/2023، مقابل 5.4 مليار م³ عام 2023/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.